

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара  
(место составления акта)

« 05 » апреля 2019 г.  
(дата составления акта)  
10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 196**

По адресу/адресам: г. Самара, Кировский район, ул. Майская, 49

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица  
№ 196 от 25.02.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая/выездная проверка в отношении: государственного бюджетного

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»  
(далее - ГБОУ Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

планируемая – 20 рабочих дней в период с 01.03.2019 г. по 29.03.2019 г.

фактическая – 11 рабочих дней с 15.03.2019г. по 29.03.2019г., в том числе непосредственно на  
объекте (в организации (учреждении)) с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 15.03.2019г.,  
с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 21.03.2019г., с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 26.03.2019г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней, 4 час 00 мин.

(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа  
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при  
проведении выездной проверки) направлено и получено посредством электронной почты  
ГБОУ Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара 26.02.2019 г. 15 ч. 42 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

*Баранов Баранов*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

и профилактической работы городского округа Самара – заместитель главного государственного

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

инспектора городского округа Самара по пожарному надзору Дмитриев Антон Геннадьевич,

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности

Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение

Федеральной противопожарной службы» «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской

области» Абашин Геннадий Валерьевич

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Баранова Ирина Анатольевна директор ГБОУ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара, Котляров Сергей Вячеславович заместитель уполномоченного (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) директора по обеспечению безопасности ГБОУ Школа - интернат № 117 им. Т.С. Зыковой или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, г.о. Самара

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п. п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Лестница, сообщающаяся между подвальным и первым этажом (столовой) не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 7.23*. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.	ГБОУ Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара
2.	Эвакуационный выход из подвала здания основанной части здания не имеет обособленного выхода наружу, отделенного от лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.7. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.9 Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается: эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	ГБОУ Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара
3.	Отсутствует система дымоудаления из коридора подвального этажа, не имеющего естественного освещения и предназначенного для постоянного пребывания людей	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: 8.2 б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях).	ГБОУ Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара
4.	Из помещений подвального этажа, основной части здания № 25, 23, 22, 21, 20, 18, 19 17, 16, 8,7, 5, 3, 2 согласно плана БТИ, отсутствуют эвакуационные выходы в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*	ст. п. 3 ст. 89 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:	ГБОУ Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара

	«Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.9*; ст. п. 3 ст. 89 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку; б) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б, выход в помещении категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.	
5.	Помещение спортивного инвентаря веложколы и помещение № 6 спортивного зала не оборудованы автоматическими системами противопожарной защитой	Федеральный закон от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. ч. 3 ст. 4; ст. 83 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе. прил. А подп. А10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	ГБОУ Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара
6.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше основного здания с составлением соответствующего протокола испытаний (не реже 1 раза в 5 лет).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	ГБОУ Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара
7.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты объекта (система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в подвале столовой не запустилась, ручной пожарный извещатель в коридоре 1-го этажа у кабинета 106 систему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не запустил).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	ГБОУ Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара
8.	В спальнях помещениях, учебных кабинетах не обеспечивается соответствующий уровень звука системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.	Федеральный закон от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. ч. 3 ст. 4; ст. 83 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 3.13130.2009 п. 4.1, 4.2, 4.3. НПБ 104-03 п.3.14, 3.15, 3.16. СП 51.13330.2011 табл. 1 п. 7, 12.	ГБОУ Школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой г.о. Самара

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

*Баранова* ✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 196/1/1 от 05.04.2019, определение о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении от 05.04.2019, протокол инструментального контроля работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 01.04.2019 № 84-4-1, протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 01.04.2019 № 85-4-1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

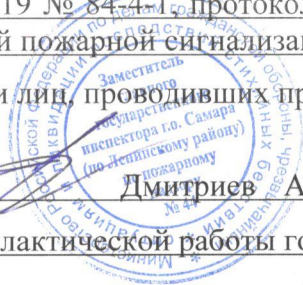

*Дмитриев А. Г.* заместитель начальника отдела надзорной деятельности

и профилактической работы городского округа Самара.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Баранова Ирина Анатольевна*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

*директор ТООУ «Искра-Интернат №7*

иного должностного лица или уполномоченного представителя

*Или ТС Зыкова 20 Самара*

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

« 05 » 04 2019 г.

*Баранова*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)